

RENTES DO GSW

UWAGI

Dla urządzeń zabudowanych na dachu i elewacji bud należy:

1. Wszystkie metalowe części budynku znajdujące się na ZEWNA TRZ. BUD(kominy, wyciągi, barierki, rynnki biegnące przy jednej krawędzi dachu, drabinki włazowe, maszty do montażu oprawy oświetleniowej itp.) potęczyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym
2. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy wyposażyć w zwody pionowe i potęczyć do siatki zwodów poziomych

OZNACZENIA

Zwód poziomy, przewód odprowadzający drut FeZn ϕ 8 mm

Uziom otokowy, przewód uziemiający – taśma FeZn4x30

H-Zwłód pionowy prętowy śr.12 mm na podstawie pionowej

gliczka

Uchwytły, obejmijmy, wsporniki i pozostawmy osprzet-stal ocynk typowe do dachów krytych blachą

Minimalna odległość otoku od ściany zewnętrznej

budynku 1,5 m

Potężenia przewodów uziemiających z otokiem wykonać

poprzez: spawanie, zgrzewanie, egzotermicznie

Stosować oznaczenia barwne i alfanumeryczne

- uziemiające E zielono żółta



-- wyrównawcze CC zielono żółta
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE W RURACH R128 P/T

WZROST WYKONCZAJĄCY W KRAJACH KŁASZCZĄCYCH

PODŁOŻYWA I PODŁOŻYWAŁO A.H. KRAKÓW



połączenie nierozłączne spawane

połączenie rozłączne śrubowe

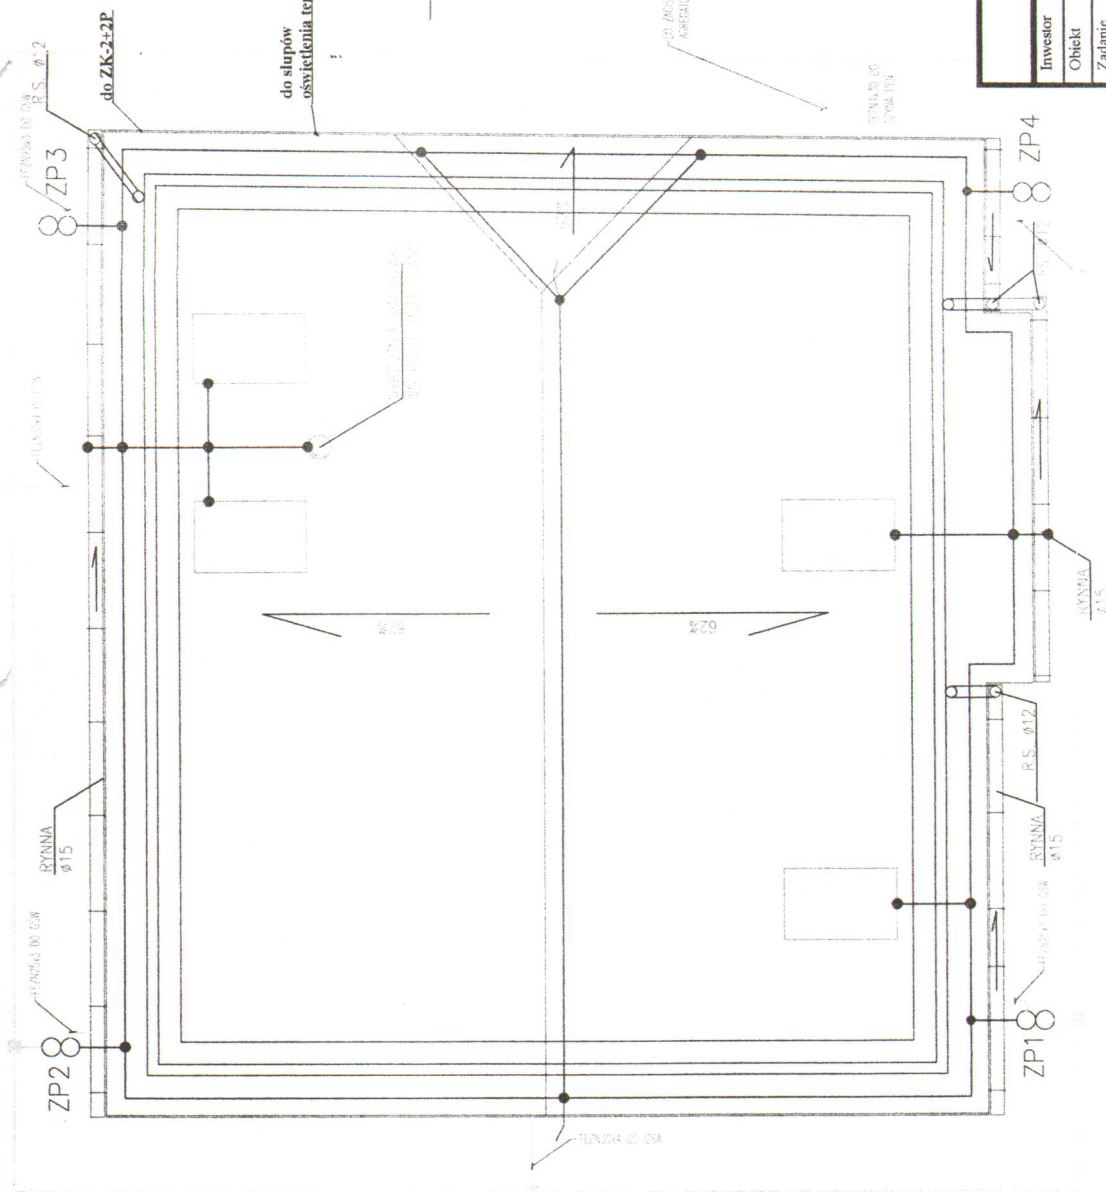

1-PRZEWÓD ODPOWIAJĄCY
2-POLACZENIE Z WEWNĘTRZNYM LPS
3-UKŁAD ODKŁADKOWY

000 PROJEKTOWANEGO UZWIOMU (OKÓMEGO BUD. TECHNICZNEGO PRZYLĄCZĄĆ WSZYSTKIE PROJEKTOWANE UZWIOMY NA TERENIE O OZCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - WSZYSTKIE UZWIOMY ZNAJDUJĄCE SIĘ PRZEBIEGAJĄCE PRZECZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NALEŻY POLĄCZĄĆ W JEDEN WSPÓLNY SIĘM UZWIOMYJACY.

EKOSAN BIURO PROJEKTOWE SYSTEMÓW WODNO – ŚCIEKOWYCH			
Investor	Urząd Gminy w Orońsku		
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków w Orońsku		
Zadanie	Instalacja odgromowa w budynku energetycznym		
Wyszczególnienie	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Władysław GAŁĄT upr. bud. nr 2784/Lb/86 spec. instalacyjno inżynierskiej		MARZEC 2008r.
Weryfikator	mgr inż. Teofil GAŁĄT upr. bud. nr 2984/Lb/95 spec. instalacyjno inżynierskiej		
			Nr umowy 323/11/0
			Rys.