

Zestaw kablowo-pomiarowy ZKP - 3311 400 A

Dane techniczne:


Napięcie znamionowe: 200V / 500V
Prąd znamionowy: 400 A
Stopień ochrony: IP34D
Klasa odporności II
Materiał: żyłki do estrowa termolubowa z miedzianym włóknem szklanym

W wyposażeniu:


1. Obudowa Z - 3
2. Obudowa Z - 3-40
3. Obudowa Z - 1
4. Tablica cznikowa 3 fazowa i pom. energ. czynnej
5. Tablica cznikowa 3 fazowa i pom. energ. biernej
6. Liniowa WAGO 8-7-436 230-001
7. Przewód LGY 70
8. Liniowa modułowa
9. Przekładnik prądowy IWO 100/5A
10. Rozłącznik bezpiecznikowy SPX 2 (LEGRAND)
11. Podstawa bezpiecznikowa 400A
12. Szyna PEN AP 40 x 5

Zastosowanie:

Zestaw kablowo-pomiarowy służy do pomiaru poboru energii elektrycznej. Złącze umożliwia zasłanianie obrotu i napięcia o przekroju do 240 mm².

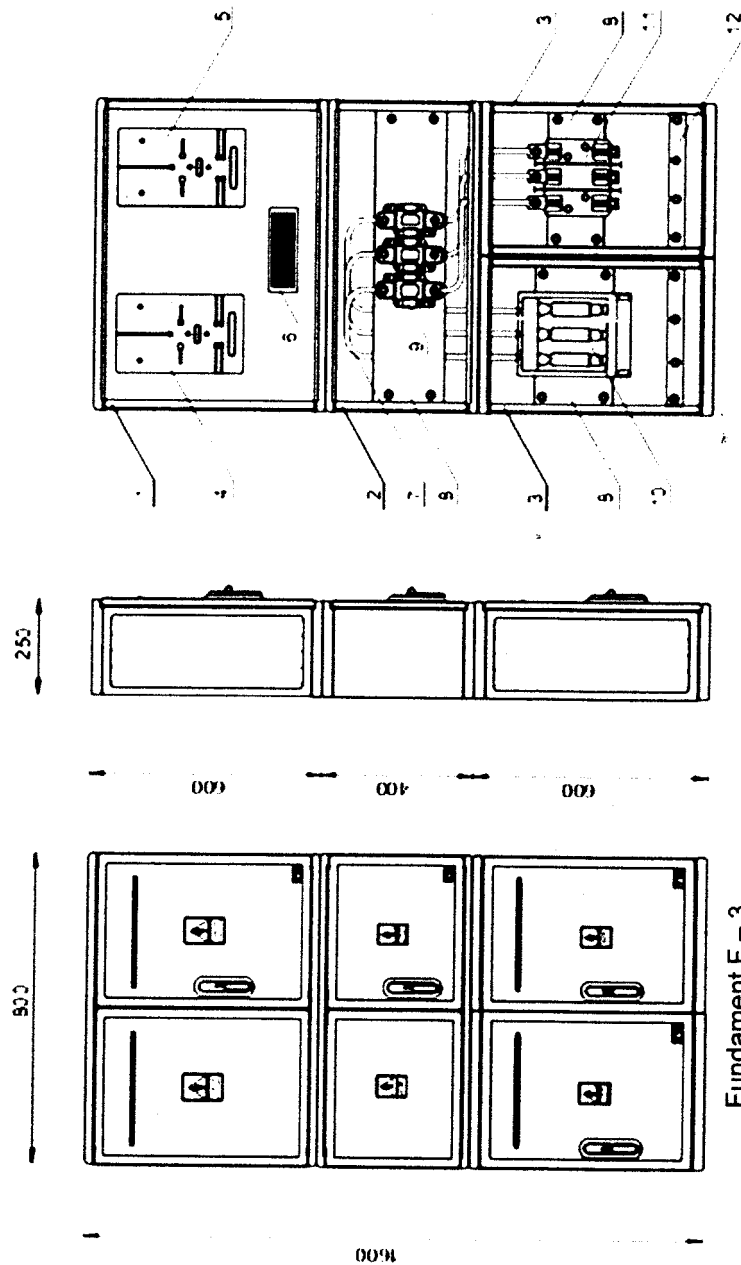

Fundament F - 3
Złącza ZKP - 3311

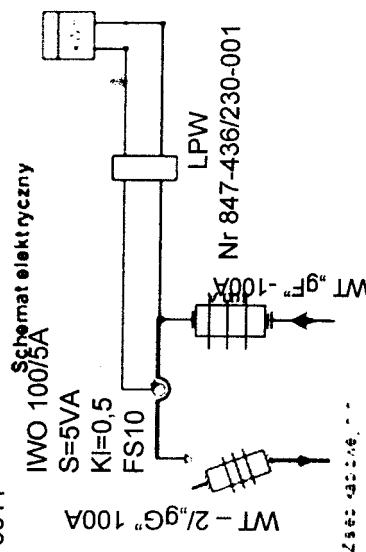

Rys 4

Adaptował:

Mgr Inż. Tęofil Białak
upr. bud. nr 2984/16/94

ZAKŁAD USŁUGOWO - PRODUKCYJNY ZEORK S. A.

Wydział Produkcyjny, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Kościuszki 1, tel/fax 041 - 2526 - 493, 041 - 2526 - 293

