


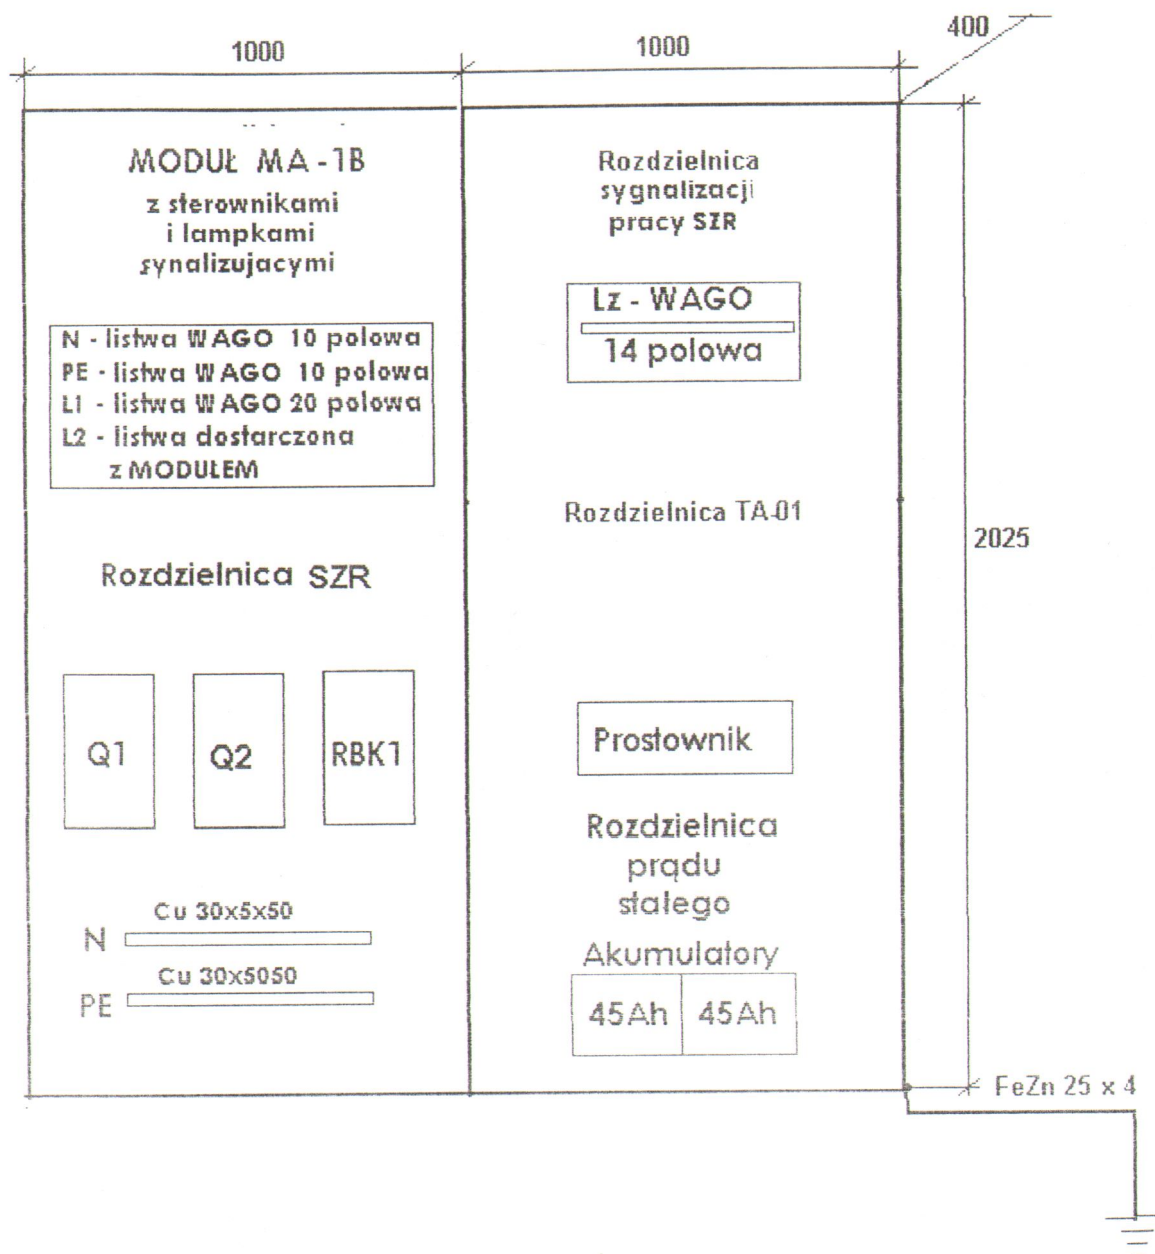

OBUDOWA ROZDZIELNICY SVTL DO 2500A IP54

$R < 10 \text{ omów}$

Listwy WAGO do przewodu do 4 mm

Uziemić skrzynki i drzwiczki rozdzielnic przewodem LgY 10

EKOSAN BIURO PROJEKTOWE SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH				
Inwestor	Urząd Gminy w Orońsku			
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków w Orońsku			
Zadanie	Rozmieszczenie rozdzielnic w rozdzielnicy RG			
Wyszczególnienie	Imię i nazwisko	Podpis	Data	Skala
Projektant	mgr inż. Władysław GAŁAT upr. bud. nr 2784/Lb/86 spec. instalacyjno-inżynieryjnej		styczeń 2008r.	1 : 1000
Weryfikator	mgr inż. Teofil GAŁAT upr. bud nr 2984/Lb/95 spec. instalacyjno-inżynieryjnej			Nr umowy 323/1.07
				Rys E - 5